



Querschnitt Abschnitt I und II

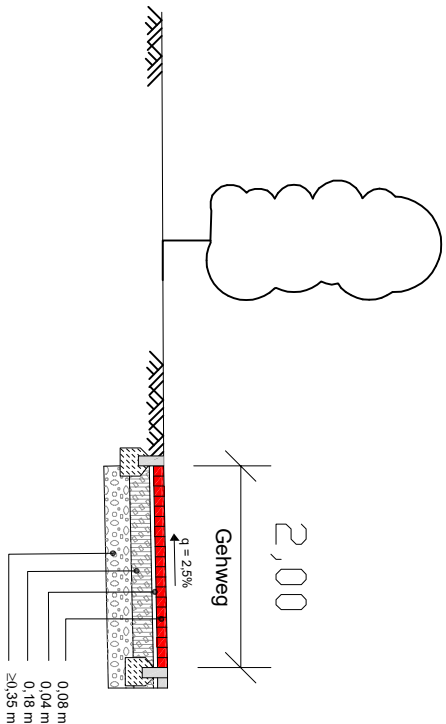

Betonsteckpflaster rot
Betung
Schottertragschicht, $E_{v2} \geq 150 \text{ MN/m}^2$
Frostschutzschicht, $E_{v2} \geq 120 \text{ MN/m}^2$
Planum $E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$
Dicke des froststabilen Oberbaus 50 cm
Belastungsklasse 1,0 nach RSO 12, Tafel 3, Zeile 1

Querschnitt Abschnitt III und IV

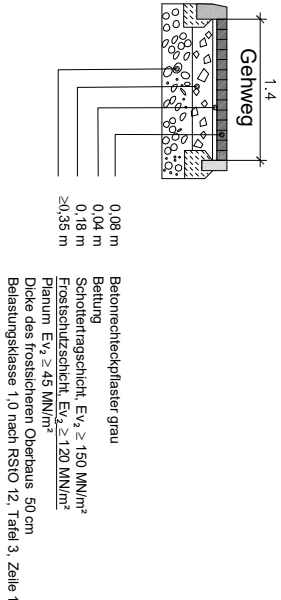

Betonsteckpflaster grau
Betung
Schottertragschicht, $E_{v2} \geq 150 \text{ MN/m}^2$
Frostschutzschicht, $E_{v2} \geq 120 \text{ MN/m}^2$
Planum $E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$
Dicke des froststabilen Oberbaus 50 cm
Belastungsklasse 1,0 nach RSO 12, Tafel 3, Zeile 1

Legende:

Gehweg Abschnitt I und II:

- 10 cm Betonsteinpflaster, rot
- 4 cm Bettung aus Sand-Splitt-Gemisch
- 18 cm Schottertragschicht
- 35 cm Frostschutzschicht

Gehweg Abschnitt III und IV:

- 10 cm Betonsteinpflaster, grau
- 4 cm Bettung aus Sand-Splitt-Gemisch
- 18 cm Schottertragschicht
- 35 cm Frostschutzschicht

					
Änderung:	Bezeichnung:				Datum:
Stadt Burgdorf Tierbauteilung					 BURGDORF
Ausbauprogramm "Marris-Mühlenweg" Ausbau Gehwege und Straßenbegleitgrün, Ostseite Querschnitte					Projekt-Nr.:
Maßstab:	1:75	bearbeitet:	Vog	18.02.2019	Blatt-Nr.:
		gezeichnet:	Vog	18.02.2019	
Aufgestellt:	Stadt Burgdorf Tierbauteilung V. d. harrn, Tor 1 31303 Burgdorf				
Burgdorf, den 18.02.2019					
Büro: DN 44					