

Variante 5 modifiziert

ORS 27.01.2022

A-USB ...

Prüfauftrag aus dem A-USB

am 04.10.2021




Variante 5 modifiziert

ORS 27.01.2022

A-USB ...

(1) Unveränderter
Grundstückszuschnitt
(je knapp unter 800 qm)

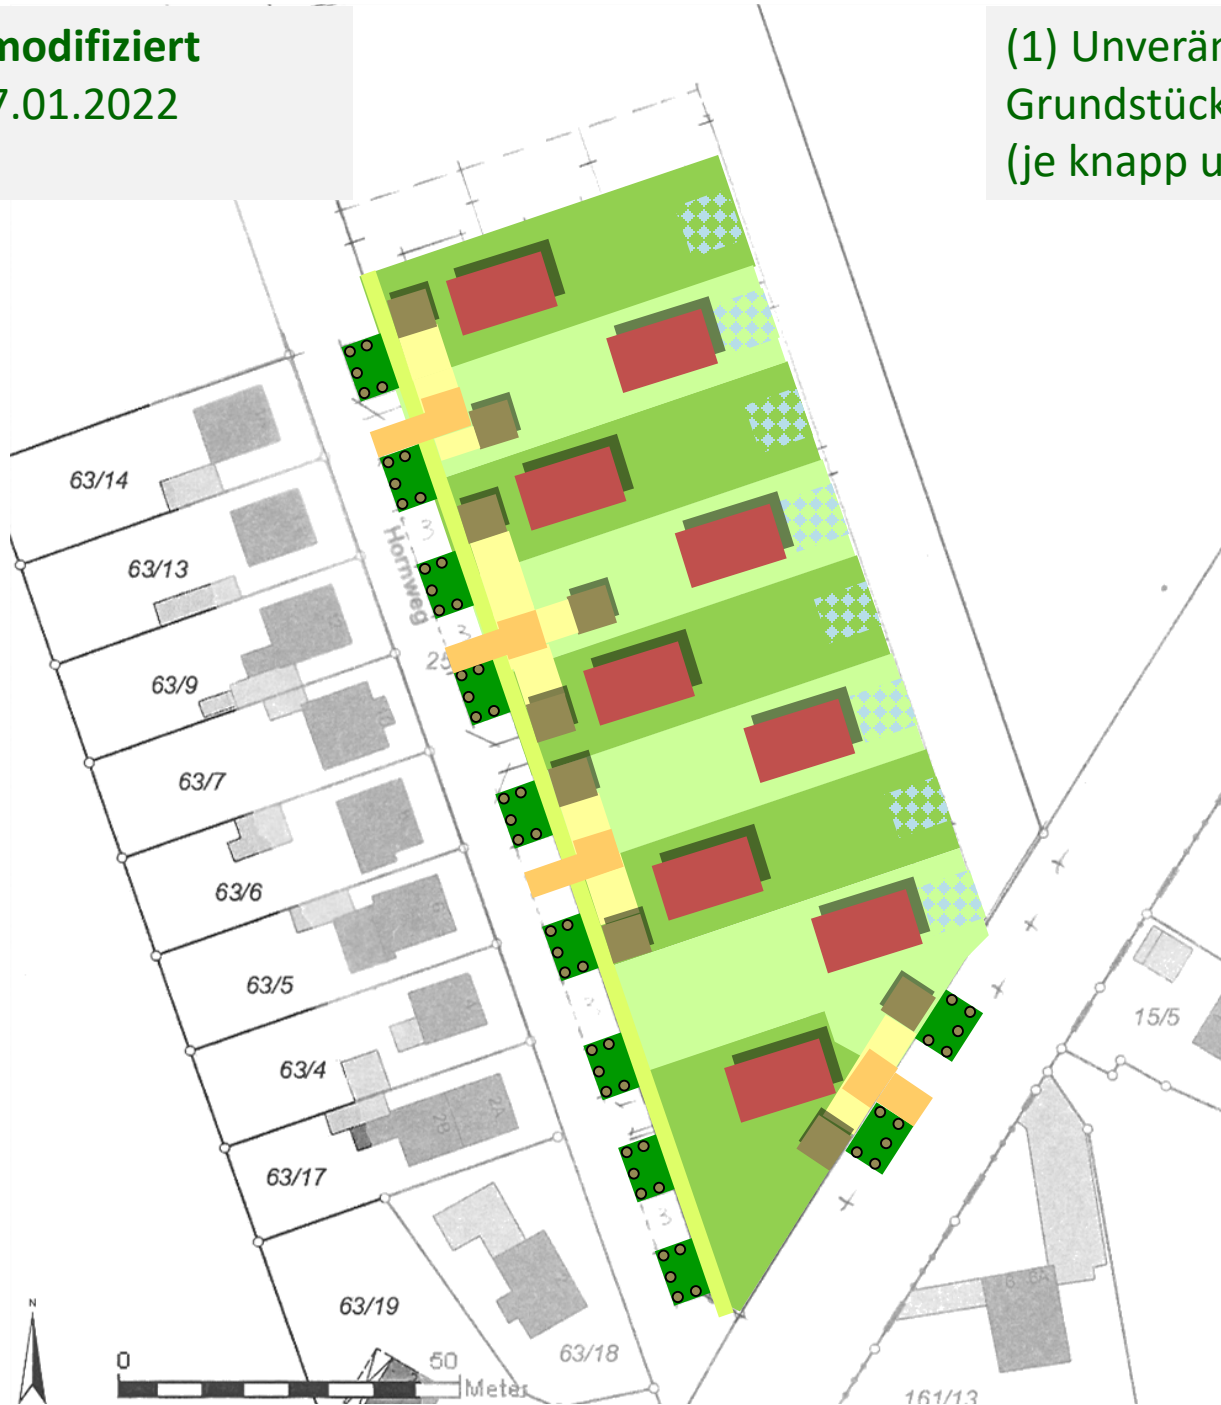


Variante 5 modifiziert

ORS 27.01.2022

A-USB ...

(2a) angepasster
Grundstückszuschnitt Var.1
(je knapp unter 800 qm)

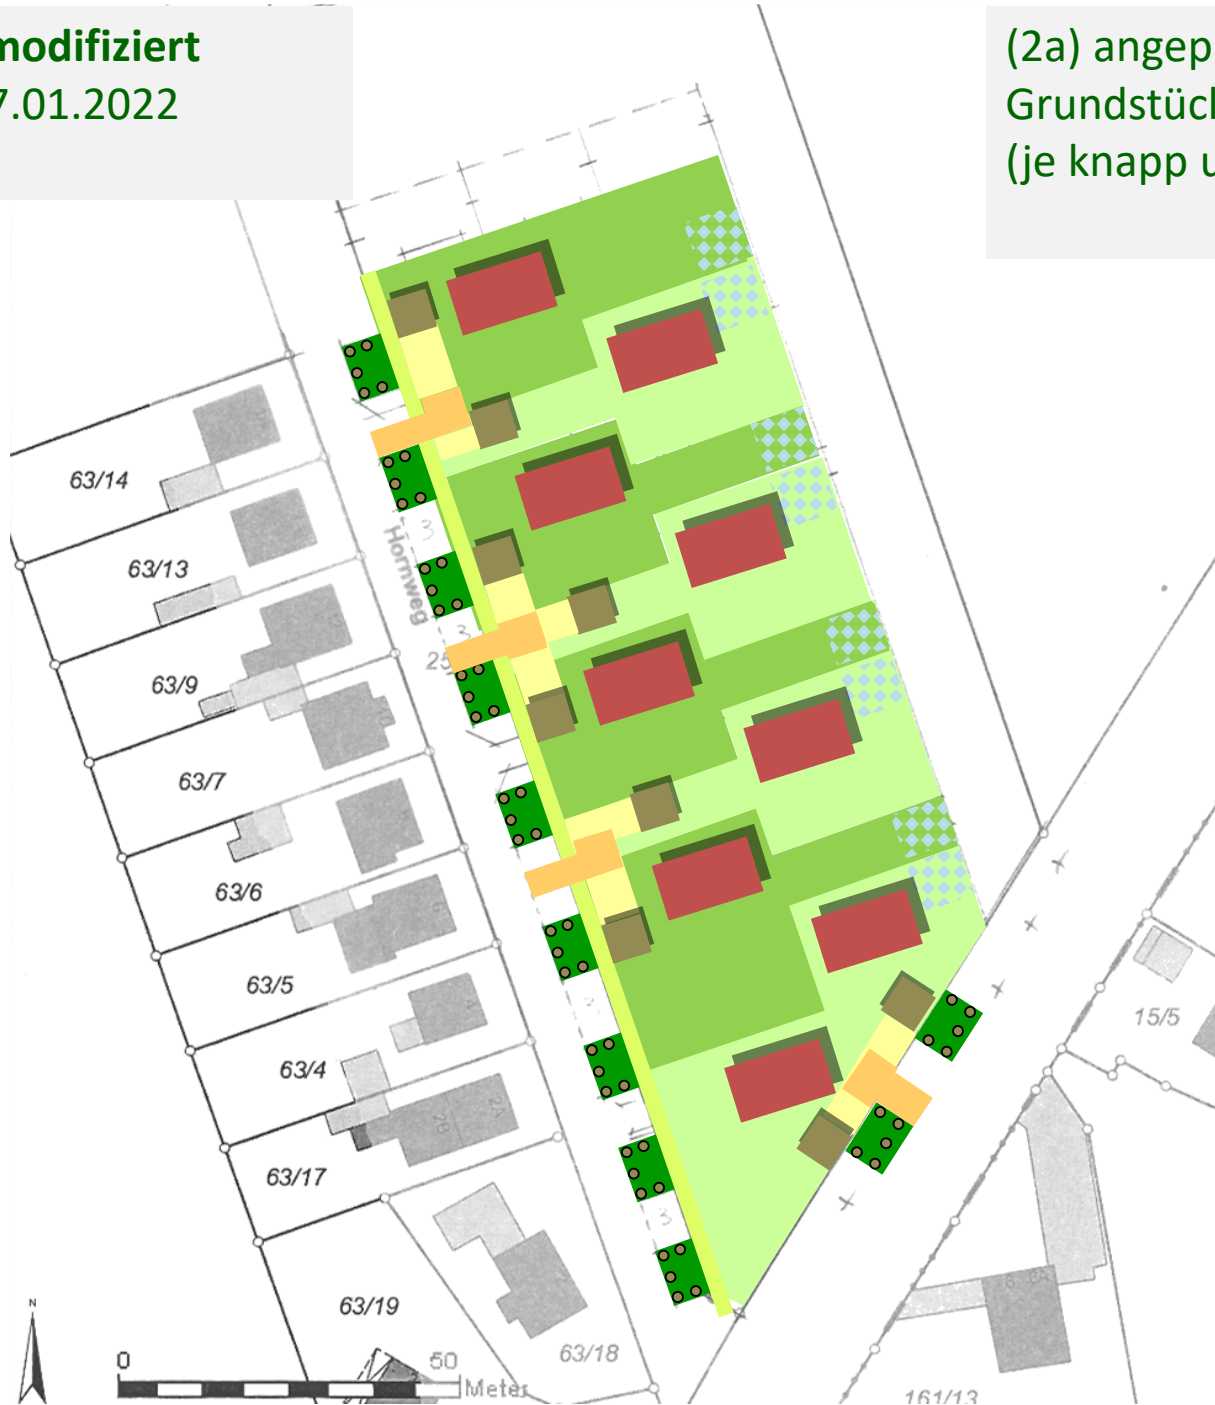

Variante 5 modifiziert

ORS 27.01.2022

A-USB ...

(2b) angepasster
Grundstückszuschnitt Var.2
(je knapp unter 800 qm)

